

 Service départemental d'incendie et de secours de l'Allier	Fiche Opérationnelle d'Aide à la Décision (permanente) FOAD-A-RSP-P005 Version 1.0.0 du 13/07/2016	Public visé (cases grisées ci-dessous)							
INTERVENTION SUR OU A PROXIMITE DU RESEAU GRT GAZ	D	CDS	CDC	CDG	CA	COND	CE	E	
	Officiers CODIS			Chefs de salle			Opérateurs		
	Médecins		Pharmaciens		Vétérinaires		Infirmiers		

Mots clefs :	Gaz, pression, GrDF, GRT, GRTgaz, canalisation, pression, méthane, gaz de ville, gaz naturel, station, compression, gazoduc, borne, psi, CSR, surveillance, RIO, LIE, LSE, ouvrage.
--------------	---

DISTINGUER GRTgaz ET GrDF

GRTgaz et GrDF sont deux entités distinctes, avec une organisation d'urgence qui leur est propre.

GRTgaz assure le transport du gaz naturel vers des points de livraison, essentiellement au distributeur GrDF ou aux clients industriels.

	TRANSPORT = GRTgaz	DISTRIBUTION = GrDF
Pression	Haute pression (HP) de 16 à 85 bar	Basse pression (BP) <50 mbar ou Moyenne pression (MP) <16 bar
Volume en conduite	Des milliers de m3	Des centaines de m3
Complexité de l'intervention	Manœuvre d'un robinet = conséquences plus graves que sinistre d'origine	Fermeture de robinet = problème résolu
Distances de sécurité	<u>Importantes</u>	Réduites par rapport aux canalisations de transport

Distinction visuelle entre conduites de transport ou de distribution
TRES DIFFICILE

IDENTIFIER LES CANALISATIONS GRTgaz

Identifier la présence de canalisations GRTgaz par :

DES BORNES



Plaque apposée :



Ces repères indiquent
la proximité d'une
canalisation et non sa
localisation précise


DES INSTALLATIONS AERIENNES




DES BANDES DE SERVITUDE



ACTIONS ATTENDUES DU CTA

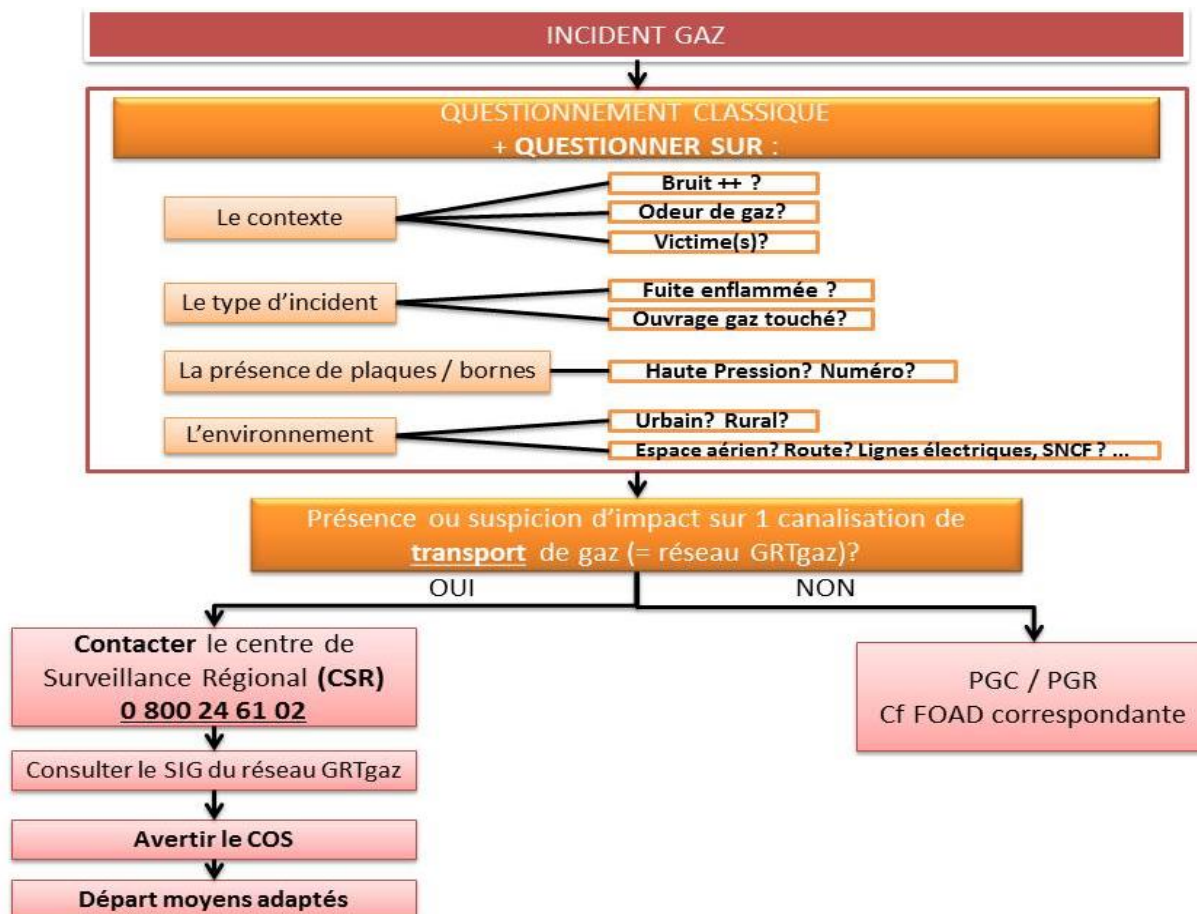

ACTIONS ATTENDUES EN INTERVENTION

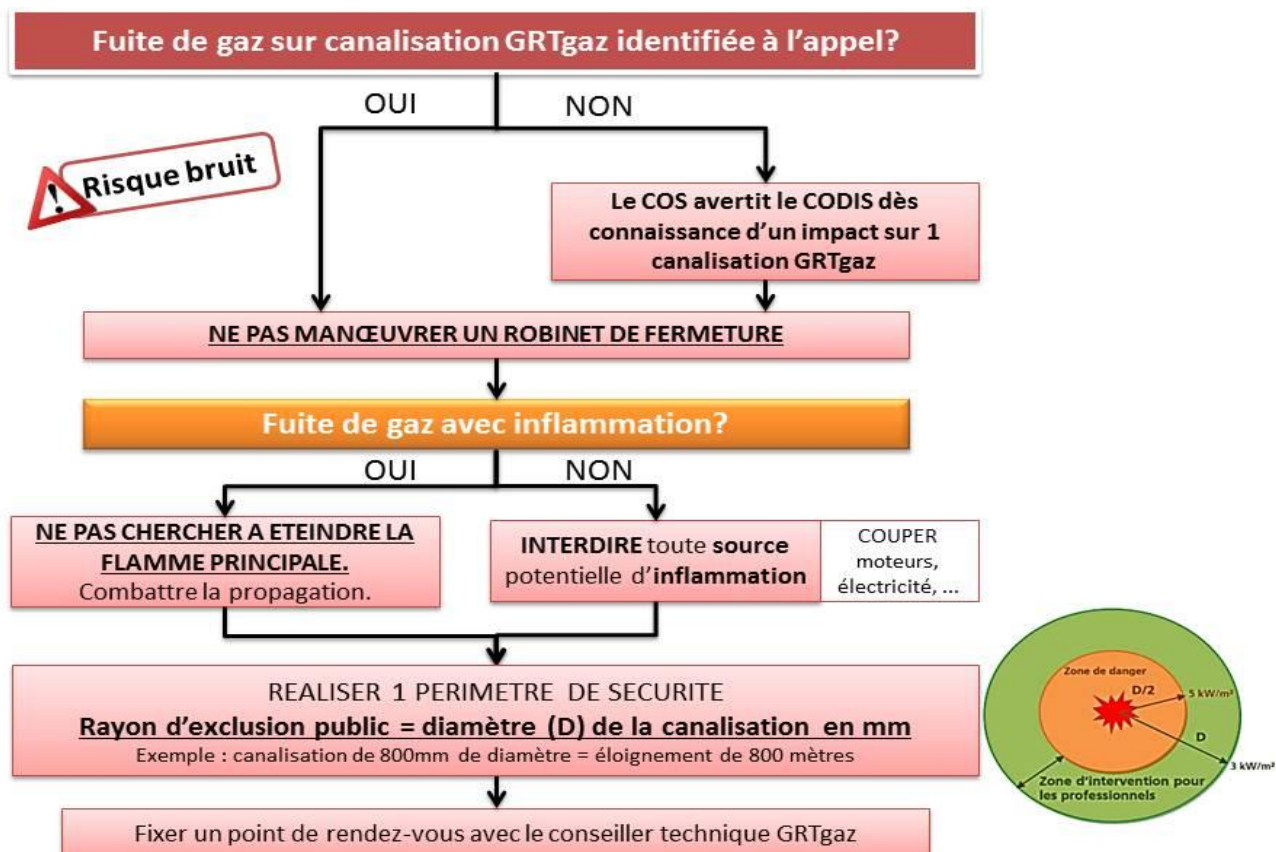

MOYENS

FPT + LOT GAZ + VLCG + FPT* + VIRT + VSAV

*Le FPT (ou engin équivalent) se munit du lot gaz si son centre en dispose.

CAS PARTICULIER D'UNE OUVERTURE DE SOUPEPE SUR UNE INSTALLATION

Une soupape de sûreté est un appareil évacuant automatiquement du gaz naturel dès que la pression atteint une valeur de sécurité prééglée pour protéger le réseau aval.



Les ouvertures de soupapes constituent un fonctionnement normal d'un dispositif de sécurité du réseau.

La situation se **régularise d'elle-même** ou dès **qu'un exploitant qualifié de GRTgaz** se présente sur les lieux.

ROLE CODIS

**Prévenir GRTgaz
0800 24 61 02**

ROLE INTERVENANTS

**NE FERMER AUCUN ROBINET –
NE PAS CHERCHER A COLMATER LA SOUPEPE**

**Périmètre de sécurité =
enceinte du poste de détente**

Rassurer la population (bruit important)

NE PAS ARROSER LA SOUPEPE

Rédacteur	Contributeur(s)	Vérificateur(s)	Approbateur
Chef Bureau Doctrine de l'Emploi		Adjoint au chef GGMS	DD SIS